

802Z

Clapet de non retour à disque

Système W

Fiche Technique



Description

- Hautes performances en pression et température
- Fonctionnement toutes positions
- Montage, démontage rapide, encombrement minimum
- Faibles pertes de charge
- Non générateur de coups de bélier
- Obturateur : disque à champs parabolique avec ressort de rappel guidé latéralement par 3 ou 4 nervures (DN32 à 100)
- Obturateur à guidage axial aval et ressort de rappel (DN125 à 200)
- Étanchéité métal/métal (obturateur rodé sur siège usiné)



802Z

Clapet de non retour à disque - Système W

DN	PN	PFA en bar	PS en bar				Cat.	Réf.	Poids Kg
			L1	L2	G1	G2			
1 1/4	32	6/16	16	16	16	16	I	149B2413Z	0,35
1 1/2	40	6/16	16	16	16	16	I	149B2414Z	0,52
2	50	6/16	16	16	16	16	I	149B2415Z	0,73
2 1/2	65	6/16	16	16	15	16	I	149B2416Z	1,52
3	80	6/16	16	16	12	16	I	149B2417Z	2,17
4	100	6/16	16	16	10	16	I	149B2418Z	3,35
5	125	6/16	16	16	0,5	16	I	149B2439Z	8,55
6	150	6/16	16	13	0,5	16	I	149B2440Z	12,70
8	200	6/16	16	10	0,5	16	I	149B2441Z	23,40

NB : pour les DN 1/2, 3/4 et 1" voir modèle 812X

Important :

Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne constituent en aucun cas une garantie d'utilisation. Il est donc indispensable de valider l'utilisation des produits en fonction des conditions de service auprès de notre service préconisation.


De plus, les notices d'instructions de service sont disponibles sur notre site Internet www.socla.com ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

Caractéristiques techniques


Température d'utilisation	-10 °C à 230 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	Voir tableau ci-dessus
Pression de service maxi admissible (PS) autres fluides	Voir tableau ci-dessus
Raccordement	Entre-bridés PN (voir tableau)
Fluides admis	Liquides clairs
Taux de fuite	Suivant EN 12266-1 taux E

Nomenclature et matériaux

DN 32 - 100



DN 125 - 200



N°	Désignation	Matériaux	EURO	ANSI
1	Corps	DN 32 - 200 Bronze	CuSn5Zn5Pb2-C	ASTM B 505
2	Obturateur	DN 32 - 100 Inox	X2CrNiMo17-12-2	AISI 316L
3	Ressort	DN 125 - 200 Bronze	CuSn5Zn5Pb2-C	ASTM B 505
4	Butée / Guide	Inox	X10CrNi18-8	AISI 302
		DN 32 - 150 Acier Inox	X2CrNiMo17-12-2	AISI 316L
		DN 200 Bronze	CuSn5Zn5Pb2-C	ASTM B 505

Agréments



Normes / Réglementation :

Conformité CE directive 2014/68/UE
Raccordements suivant EN 1092-2
Raccordements ASA B16.1 classe 125RF
Encombrement EN 558.1 série 49

Application

Produits corrosifs, haute température.

Une utilisation de ces clapets sur des circuits équipés de pompe à piston ou de compresseur à piston est déconseillée.

Installation

Installation :

Avant la mise en service, vérifier que :

- les conditions de service sont compatibles avec les données présentes sur la plaque signalétique, la notice d'instruction et les données du constructeur,
- le clapet fonctionne convenablement en effectuant quelques ouvertures/fermetures de l'obturateur,
- le clapet est exempt de toutes pollutions à l'intérieur.

Sur une installation neuve ou après une maintenance, le circuit devra être rincé afin d'évacuer les corps solides qui risqueraient d'endommager les parties internes du clapet.

Mise en service :

La mise en pression du circuit doit être progressive pour éviter d'endommager éventuellement les pièces internes du clapet.

Vérifier qu'à l'arrêt du débit, le clapet retient bien la pression et qu'il ne se produit pas de coup de bélier qui pourrait détériorer le clapet et l'installation. Si le coup de bélier est présent, il est nécessaire de prévoir un système anti-bélier.

Durant un arrêt prolongé, un changement d'état du fluide peut provoquer des dommages lors de la remise en route de l'installation (solidification, ...). Mettre en place une procédure adéquate et au besoin prévoir un nettoyage du circuit.

Maintenance

Les travaux de maintenance et de réparation doivent être effectués par du personnel qualifié. Pendant les essais d'ouverture et fermeture du clapet, l'opérateur doit prendre garde à ne pas mettre les doigts ou un autre objet sur la trajectoire de l'obturateur. Manipuler le clapet et ses composants avec soin afin d'éviter de les endommager.

Démontage du clapet de l'installation :

La conduite doit être dépressurisée et purgée (vidée de son fluide) afin d'éviter tout danger pour l'opérateur. Si l'installation à véhiculé des fluides dangereux (inflammables, corrosifs, toxique, explosibles, ...) par eux même ou en contact avec l'atmosphère extérieur, elle doit être nettoyée abondamment pour supprimer tout risques. Tout fluide restant dans le clapet doit être éliminé. La température du clapet doit être inférieure à 35°C pour éviter toute brûlure. Si nécessaire, l'intervention doit se faire avec des moyens de protection adaptés (vêtements, masque, gants, ...). Attention, dans le cadre d'une utilisation en zone ATEX, des charges électrostatiques peuvent être présentes sur les parties internes du clapet. Ces charges électrostatiques créées par l'écoulement du fluide peuvent présenter un risque d'explosion. À charge de l'utilisateur de prendre toutes les précautions vis à vis de ce risque.

Maintenance du clapet :

Toutes les pièces de rechange doivent être d'origine Socla. Toutes les pièces du kit de rechange doivent être utilisées. Les nomenclatures des pièces détachées sont données dans les fiches techniques.

La référence du clapet et le numéro d'OF indiqués sur la plaque doivent être rappelés pour toute demande de pièces détachées ainsi que lors de toute réclamation ou retour de pièces.

L'utilisation de graisse n'est pas permise dans un environnement dit "sans silicone". Les graisses doivent être compatibles avec le fluide véhiculé et les contraintes de l'installation.

Après maintenance, il est conseillé de :


- Ré-éprouver le clapet par un essai en pression à 1,5 X PMA (essai P11 suivant norme EN12266-1).

Dans le cadre d'une utilisation en zone ATEX, cet essai est obligatoire.

- Vérifier la continuité entre l'obturateur et l'extrémité libre de la tresse à l'aide d'un ohmmètre (essai suivant norme EN 12266-2, annexe B, point B.2.2.2 et B.2.3.1).


Dans le cadre d'une utilisation en zone ATEX, cet essai est obligatoire.

Caractéristiques de fonctionnement

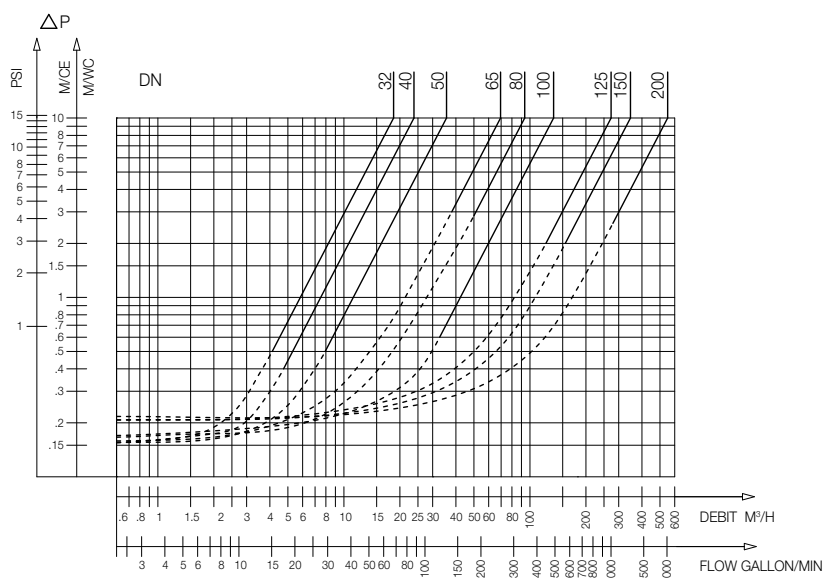

802Z - Abaque de pertes de charge

Diagramme pression/température

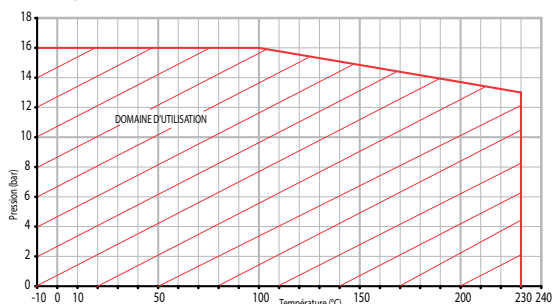

DN	"	mm	Pression d'ouverture en mm/CE				Kv	ζ
			↑	↓	↔	Sans ressort		
1 1/4	32	32	190	130	160	30	18,50	4,90
1 1/2	40	40	200	120	160	40	23,80	7,25
2	50	50	210	110	155	50	35,60	7,90
2 1/2	65	65	210	100	155	55	69,50	5,90
3	80	80	226	95	160	65	93,70	7,45
4	100	100	235	75	155	80	134	8,90
5	125	125	335	75	205	130	273,85	5,20
6	150	150	360	70	215	145	347,40	6,70
8	200	200	515	105	310	205	549,70	8,50


Mode de fonctionnement :

- Courbe continue : Clapet totalement ouvert
- Courbe pointillée : Phase d'ouverture du clapet


Encombres

DN		B	C - PN6	C - PN10/16 ASA150
"	mm	mm	mm	mm
1 1/4	32	28	78	84
1 1/2	40	31,5	88	94
2	50	40	98	109
2 1/2	65	46	118	129
3	80	50	134	144
4	100	60	154	162
5	125	90	-	192
6	150	106	-	218
8	200	140	-	273

802Z
DN 32 - 100



802Z
DN 125 - 200



Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001